


Vorbereitung auf die Prüfung Ihres Flüssiggastanks

Damit die Prüfung Ihres Flüssiggastanks reibungslos verläuft, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

Für oberirdische Tanks


■ Freier Zugang

Stellen Sie sicher, dass der Tank gut zugänglich ist. Entfernen Sie Hindernisse wie Büsche oder hohen Rasen.

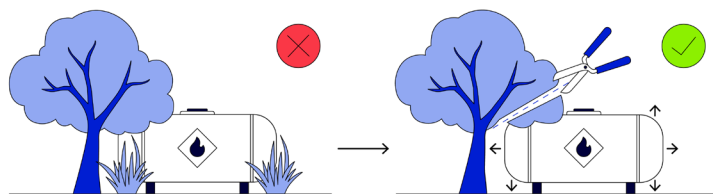


■ Sauberkeit des Tanks

Überprüfen Sie, ob der Tank sauber ist. Entfernen Sie Vogelnester, Bienenester oder Spinnenweben.

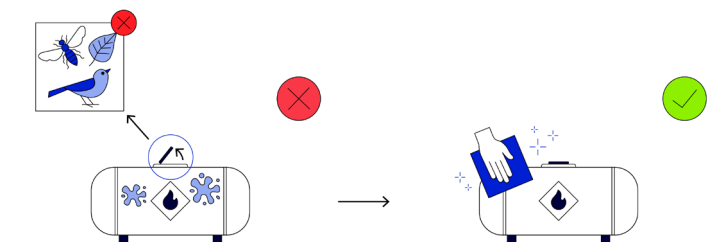

■ Freier Bereich um den Tank


Der Bereich rund um den Tank sollte nicht zugestellt sein. Entfernen Sie im Umkreis von ca. 5 Metern alle Hindernisse.

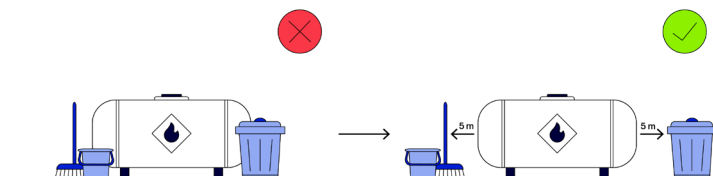

Für unterirdische Tanks


■ Deckel öffnen

Öffnen Sie bitte vor der Prüfung den Deckel des Tanks, um den Zugang zu ermöglichen.

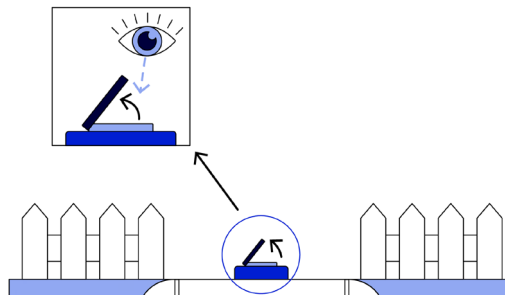

■ Sauberkeit im Tankbereich und freier Zugang

Halten Sie den Bereich um den Tank sauber. Entfernen Sie kleine Tiere wie Spinnen und Frösche sowie Wasser, überschüssige Erde, Laub oder andere Verunreinigungen. Stellen Sie sicher, dass der Tank gut zugänglich ist.

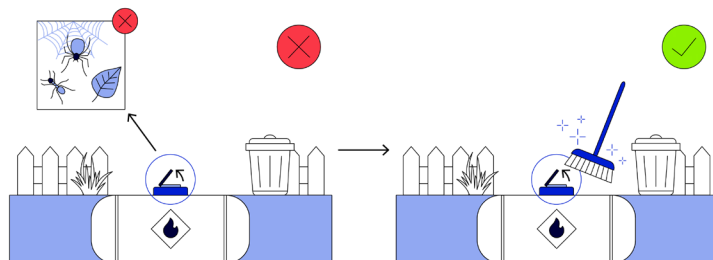


Zusätzliche Hinweise

Ihre Anwesenheit bei der Prüfung ist nicht erforderlich. Sorgen Sie bitte lediglich für einen freien Zugang und lassen Sie gegebenenfalls das Gartentor offen.

■ Haustiere sichern

Bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihren Hund während der Prüfung im Haus, um die Sicherheit der Sachverständigen zu gewährleisten.

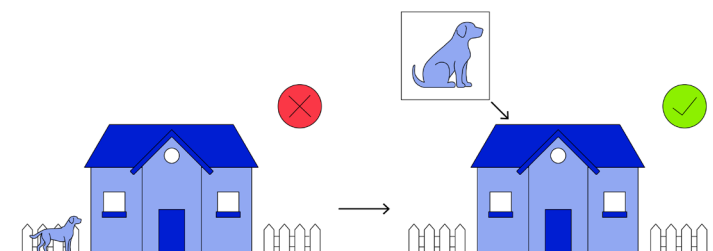

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Durch Ihre Vorbereitung tragen Sie zu einer schnellen und sicheren Durchführung der Prüfung bei. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne direkt an Ihr Flüssiggas-Versorgungsunternehmen.



Mehr Informationen zur Prüfung
Ihres Flüssiggastanks finden Sie hier.
Scannen Sie einfach den QR-Code.

tuev-nord.de/fluessiggas